


区号	项目	描述	
I	模块指示灯LEDS	LED 名称	详细介绍
		Power	绿色灯： 亮：模块 U _B 电源正常 灭：模块电源断开
		BF	红色灯： 亮：没有连接状态； 闪烁：连接状态正常，没有与 profinet I/O controller 建立通讯连接； 灭：已经与 profinet I/O controller 建立正常通讯连接；
		STAT	黄色灯：代表该端口的I0-Link通信状态（C1 - C8） 亮：I0-Link正常通信；灭：未建立I0-Link通信；
		ERR	红灯：代表该端口的工作状态 亮：该端口工作异常；请检测I0-Link线缆或Profinet组态中I0-Link参数设置 灭：该端口无异常；I0-Link正常通信或者Profinet组态时关闭或停用了此端口
II	电源输入输出	Ui（左边端子）：电源输入，L-coded、5 针公头 Uo（右边端子）：电源输出，L-coded、5 针母头	
III	I0-Link 端口	● M12 A-code、5 针母头；第4孔为I0-Link，不支持SI0即标准I0模式；第2孔空置，不可以接外部信号； ● 图中 C*代表哪个端口；STAT代表通信状态指示灯；ERR代表工作状态指示灯； 例如：C1_{STAT}_{ERR} 代表该端口为PORT1，端口右侧上方的LED为STAT，下方的LED为ERR；指示灯具体说明请参照 区号 I； ● 共8个I0-Link A类端口，每个端口独立STAT及ERR；对于B类Device需外接电源； 注：端口在不使用时请在Profinet组态中关闭，尽量不要让模块存在红灯；	
IV	总线输入输出	In(左边接插件)：Profinet 总线输入，M12 D-Code、5 针母头 Out（右边接插件）：Profinet 总线输出，M12 D-Code、5 针母头	
V	PE	功能接地点	
VI	网络状态指示灯	LINK1	总线端口 In 绿色灯： 亮：此端口建立物理连接； 灭：此端口没有可用的连接
		ACT1	总线端口 In 黄色灯： 亮：此端口有数据进行交换； 灭：此端口没有数据交换；
		LINK2	总线端口 Out 绿色灯： 亮：此端口建立物理连接； 灭：此端口没有可用的连接
		ACT2	总线端口 Out 黄色灯： 亮：此端口有数据进行交换； 灭：此端口没有数据交换；

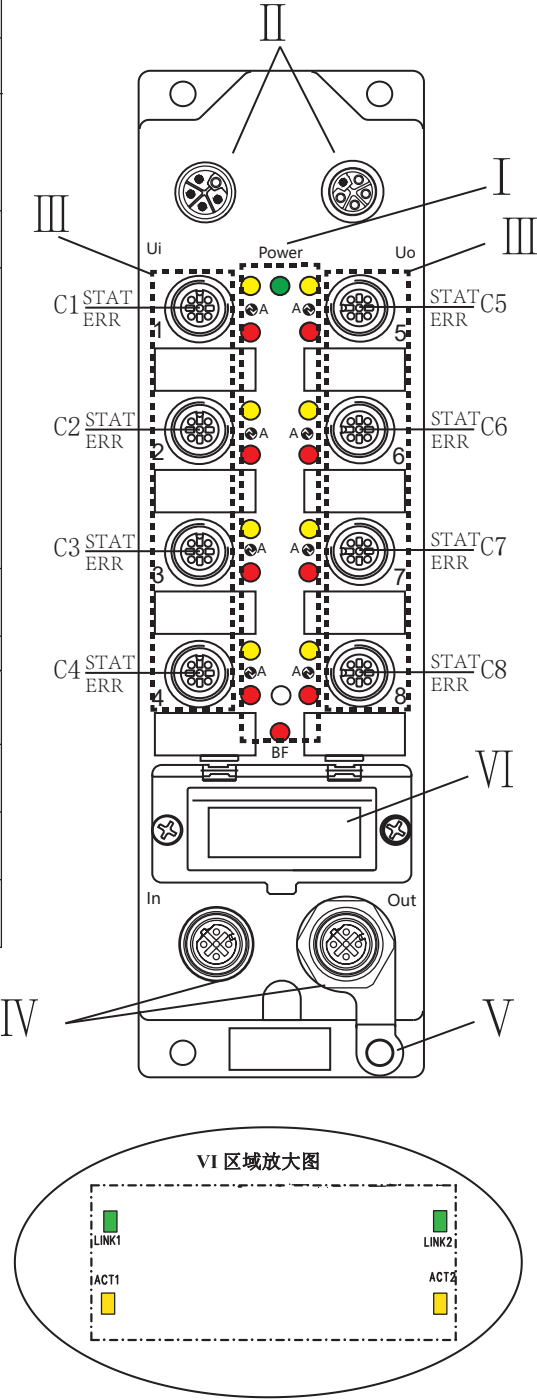

IO-Link Device Status

名称		描述
8 Port IO-Link Current Status	BYTE1	8个IO-Link端口状态：0 通信中断 1 正常通信 Bit0：PORT1 当前状态 Bit4：PORT5 当前状态 Bit1：PORT2 当前状态 Bit5：PORT6 当前状态 Bit2：PORT3 当前状态 Bit6：PORT7 当前状态 Bit3：PORT4 当前状态 Bit7：PORT8 当前状态
8 Port IO-Link Error Status	BYTE2	8个IO-Link端口错误状态：0 无错误次数 1 有错误次数 Bit0：PORT1 错误状态 Bit4：PORT5 错误状态 Bit1：PORT2 错误状态 Bit5：PORT6 错误状态 Bit2：PORT3 错误状态 Bit6：PORT7 错误状态 Bit3：PORT4 错误状态 Bit7：PORT8 错误状态 如果端口相应位置位，请查看相应端口的错误次数；
Error Times_Port1 Error Times_Port2 Error Times_Port3 Error Times_Port4 Error Times_Port5 Error Times_Port6 Error Times_Port7 Error Times_Port8	BYTE3 BYTE4 BYTE5 BYTE6 BYTE7 BYTE8 BYTE9 BYTE10	端口错误次数： 从模块上电开始，累计记录IO-Link Device的切断次数； 模块重新上电，错误次数清零；

端口通用设置参数说明

操作模式选择

No Check ID: 不检测ID; 只要该端口接入Device就建立通信
Check ID : 检测ID; 检测设置的Vendor ID和Device ID, 如果与实际通信设备不符将不建立正常通信;
Not use : 此端口保留不使用; 选择这一项后此端口在Profinet中是分配地址的。注：如果想让端口不占用地址，直接空着该端的槽位即可，不要拖入Device;

数据存储模式

目前此版本不支持，模块不会执行相应操作

循环时间

选择该端口Device的循环扫描时间；最好选“automatic”，自动识别；如果设置的循环时间小于Device支持的最小循环时间可能通信异常

Vendor ID 和 Device ID

厂家ID和设备ID; 如果选择Check ID，需根据Device厂家说明书，正确填写此两项参数，否则将无法建立通信